


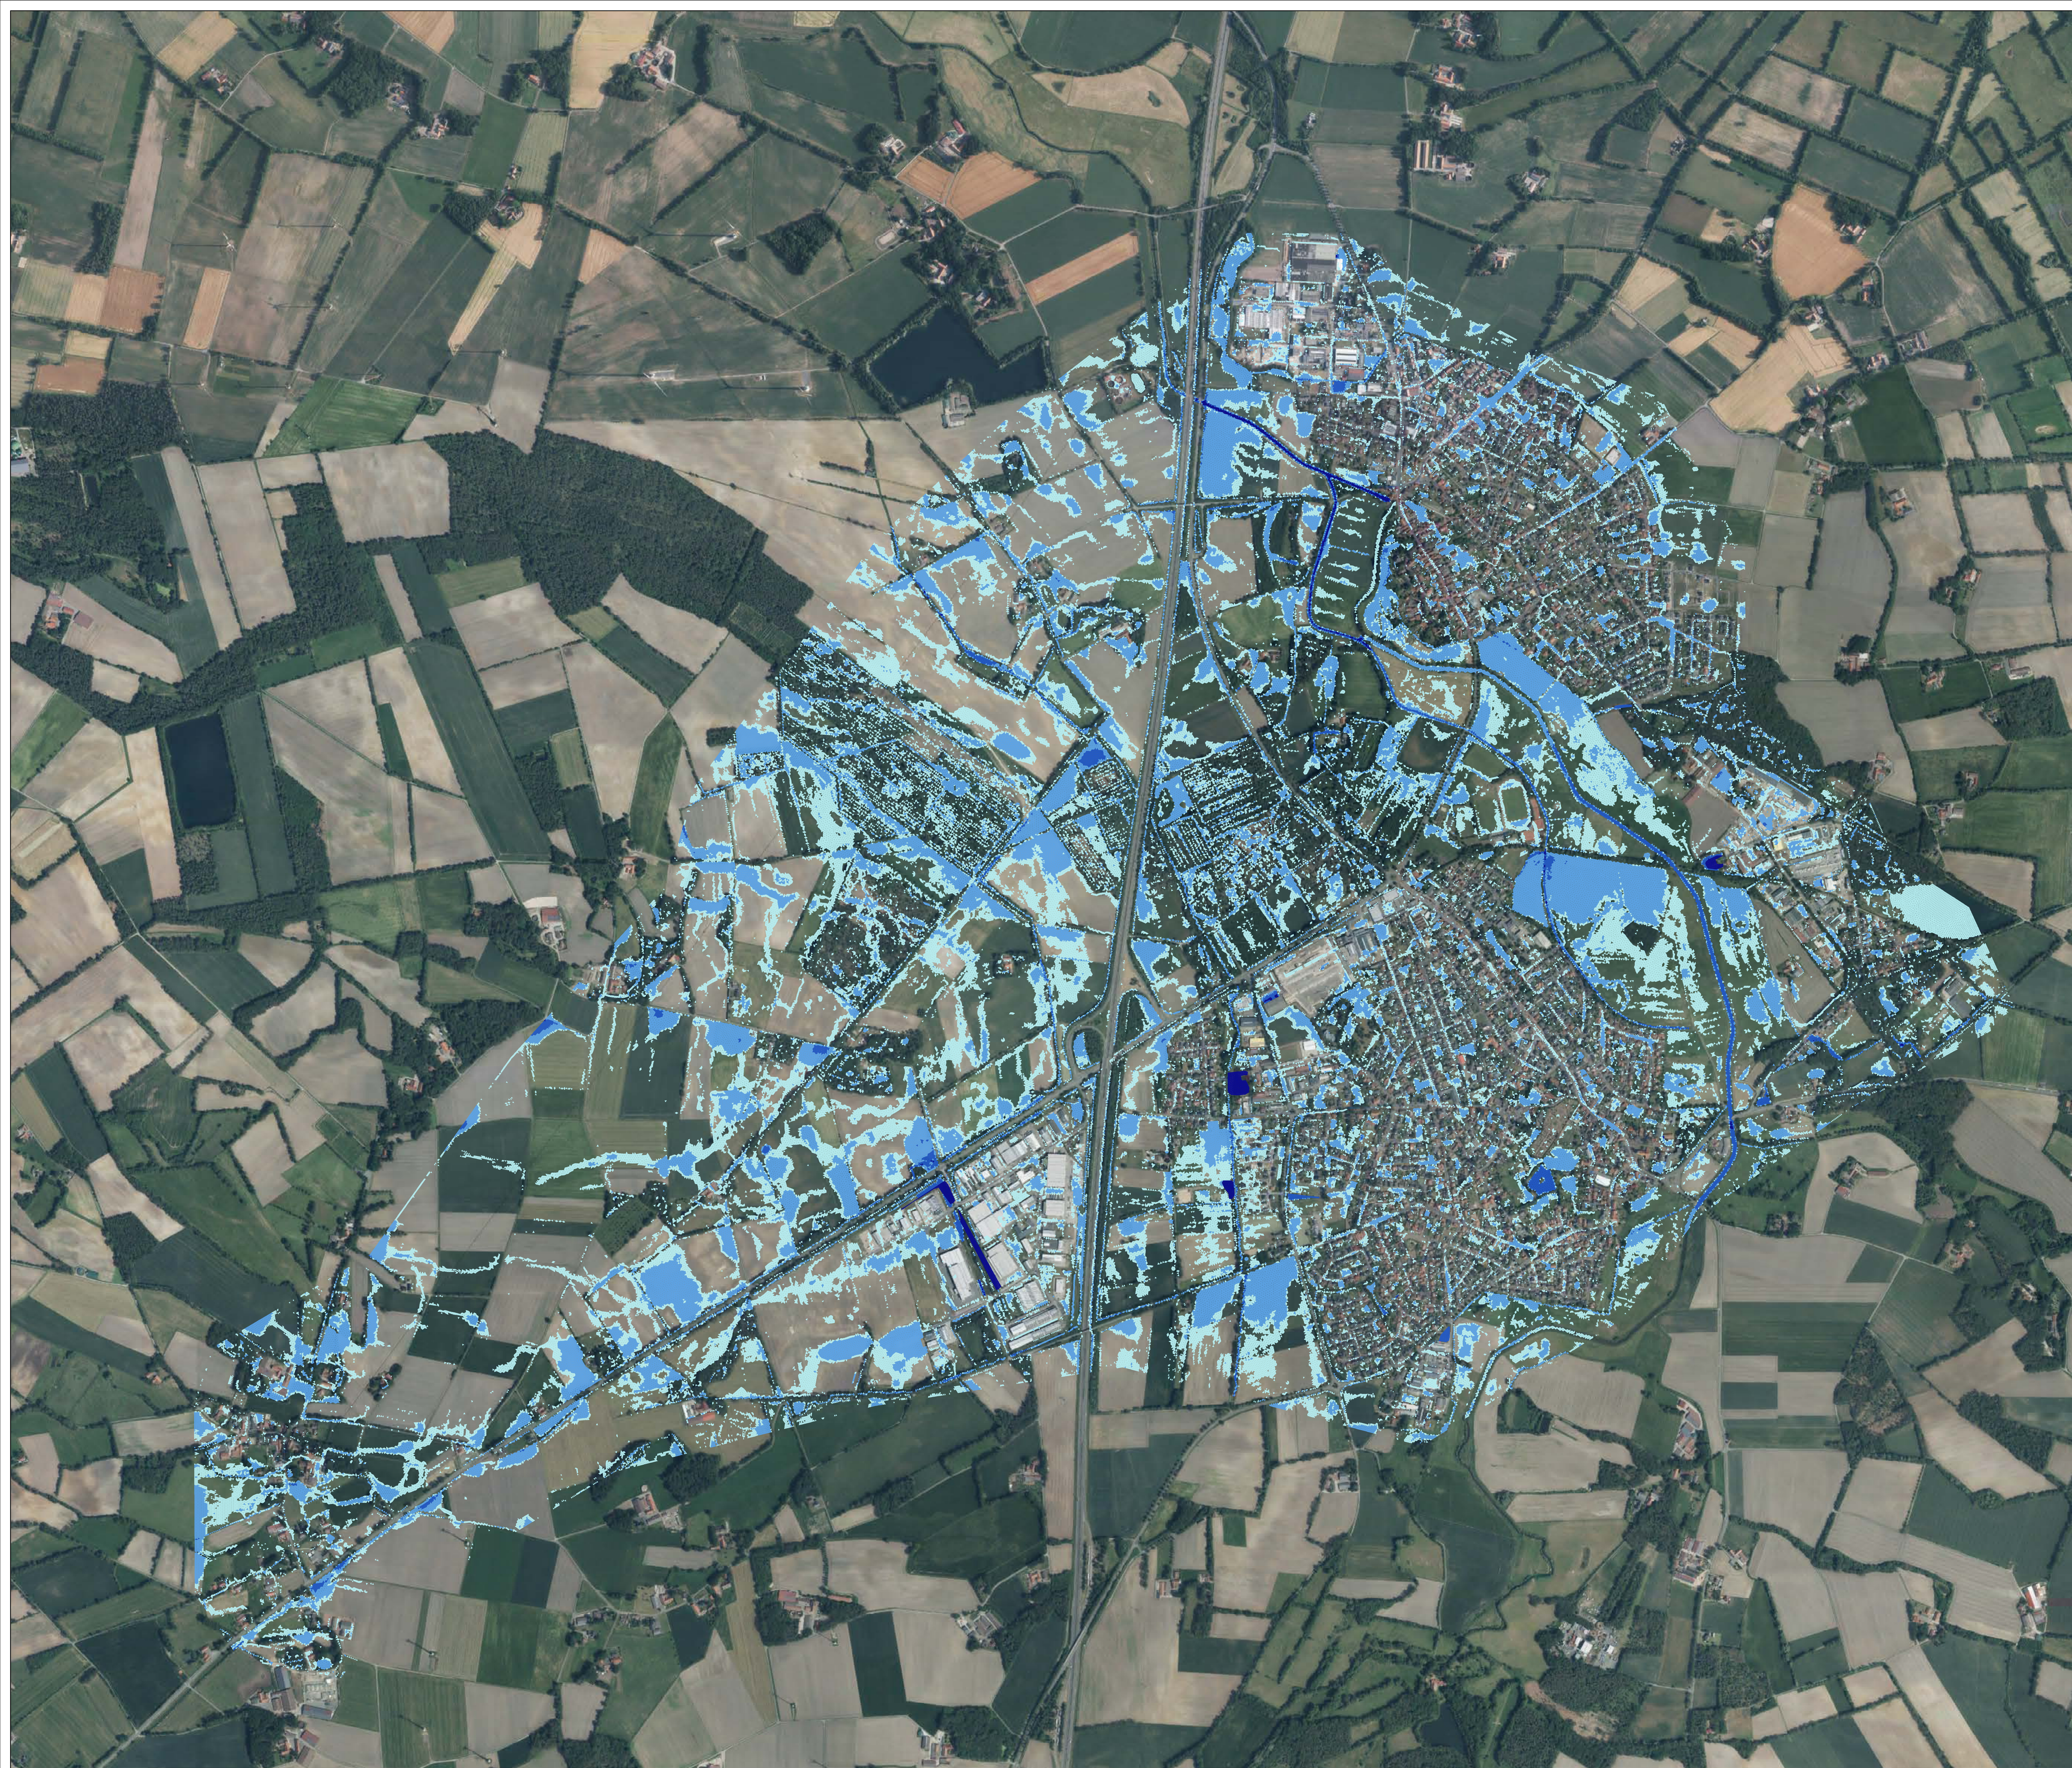


Legende

Kanalisation

- Schacht
- Sonstige
- Mischwasser
- Regenwasser
- Schmutzwasser

Maximaler Wasserstand

- 0,02 m - 0,10 m
- 0,10 m - 0,50 m
- 0,50 m - 1,00 m
- > 1,00 m

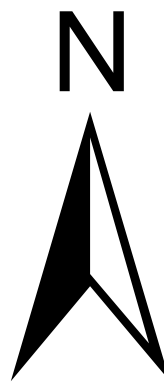

Index:	Änderungen:	gez.:	geprüft:	Datum:
Gemeinde Heek Kreis Borken				
Starkregengefahrenkarte Szenario 2 D = 60 min, N = 50 mm Übersichtsplan				
Blatt 2		Maßstab 1 : 20.000		
TUTTAHS & MEYER INGENIEURGESELLSCHAFT für Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH		gez. : geprüft: Datum:	Händel Januar 2021 Koenen Januar 2021	
		TAM Projektnummer: TAM Verwaltungsnummer: TAM Hausexemplarnummer:	0294 104 058 002 02 01 3113	
Unterstraße 74 • 47899 Bochum • Deutschland • Tel. +49 234 33305-0 • Fax. +49 234 3330511 • boechum@tutthaus-ingenieur.de • www.tutthaus-meyer.de		Heek, im Januar 2021 Träger der Maßnahme:		
Bochum, im Januar 2021 Der Sachbearbeiter:				